VEDERE IN PLAN
Scara 1:50

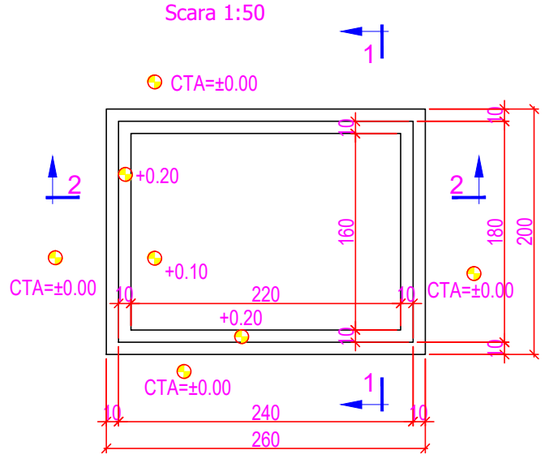

SECTIUNE 2-2
Scara 1:50

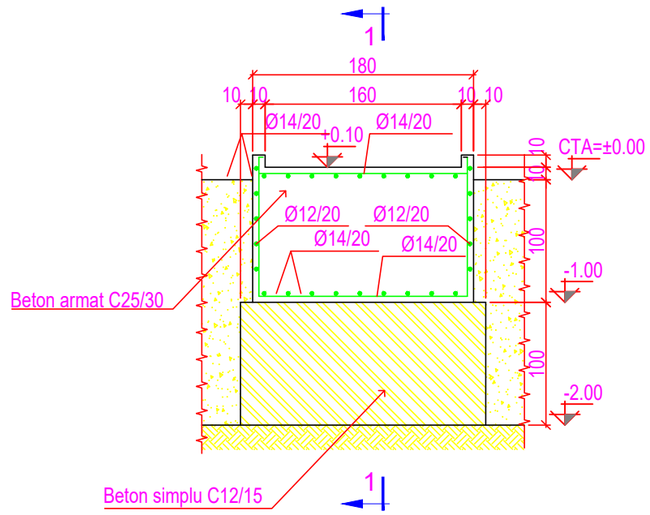

SECTIUNE 1-1
Scara 1:50

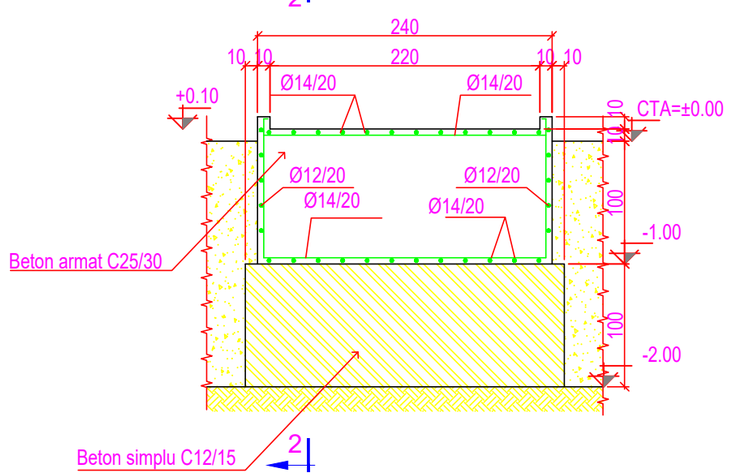

NOTĂ
1. Prezentul plan se va consulta cu planul de amplasare
2. Lucrările de construcţii se vor executa cu respectarea strictă a cerinţelor din caietele de sarcini CS.
3. CTA=cota terenului amenajat
4. Pentru executia lucrarilor din beton se vor respecta prevederile din NE 012/2-2010

Acoperirea cu beton
-Suprafata exterioara (suprafata in contact cu pamantul): 45mm
- suprafata interioara: 25mm

BETON SIMPLU C12/15
BETON ARMAT C25 / 30
OTEL BETON OB37 ; PC52
OTEL LAMINAT S355 J2

COTA ±0.00 = CTA

PROIECTANT SPECIALITATE: AEG ELECTRICONSULT SRL Bucuresti, Sector 1, Bd Banul Manta 27; J40/14023/2023, CUI: RO 37731395 Mobil 0765.057.273; E-mail: gigi.vinatoru@gmail.com			BENEFICIAR: DUNAREA POWER SRL		
			LOCATIE: jud. Constanța, comuna Topalu, CF 104425, 104493, 106994, 106884, 106872, 106875, 106843, 106874, 105315, 105319, 107007, 105359, 105379, 105219, 105228, 105314, 105190, 105188, 107006, 107008, 105340, 105330, 105365		PROIECT NR. EXT-166
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA: 1:50	Racordare la rețeaua electrică de distribuție a locului de producere centrală electrică eoliană și instalație de stocare (CEE+ IS) Topalu (realizare stație de transformare și împrejmuire, realizare linie electrică subterană MT)	FAZA: DTAC
PROIECTAT	ing. ADRIAN NITA				
DESENAT	ing. IULIAN DOLAN		DATA: 01.2026	FUNDATIE REZISTOR TRATARE NEUTRU - PLAN COFRAJ-ARMARE	PLANȘA: IC-17
VERIFICAT	ing. GHEORGHE VÎNĂTORU				